


NÁVOD K SPÁJKOVANÝM DOSKOVÝM TELEPLNÝM VÝMENNÍKOM

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A SCHVÁLENIA

Pozri typový štítok produktu.

Viac podrobností o schváleniach vám poskytne spoločnosť SWEP alebo si pozrite príslušné technické karty na www.swep.net.

2 14 11 715 2 0001 Výrobné číslo

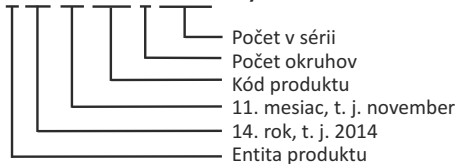

ZÁRUKA

Spoločnosť SWEP ponúka 12-mesačnú záruku od dátumu montáže, ktorá však nemôže prekročiť 15 mesiacov od dátumu doručenia. Záruka sa vzťahuje len na výrobné a materiálové nedostatky.

VYHLÁSENIE


Výkon spájkovaných doskových tepelných výmenníkov (ďalej len „SDTV“) vychádza z montáže, údržby a prevádzkových podmienok v súlade s týmto návodom. Spoločnosť SWEP nenesie zodpovednosť za SDTV, ktoré nespĺňajú uvedené kritériá.

SDTV nie je typovo schválený na únavové zaťaženie.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Predná doska SDTV od spoločnosti SWEP je označená šípku na nálepke alebo priamo vyrazenou na doske. Uvedená značka označuje prednú časť výmenníka a umiestnenie vnútorných a vonkajších okruhov/kanálov. Ak šípka ukazuje nahor, strana naľavo (porty F1, F3) je vnútorný okruh (pre asymetrické jednotky Narrow) a strana napravo (porty F2, F4) je vonkajší okruh (pre asymetrické jednotky Wide).


Porty F1/F2/F3/F4 sa nachádzajú na prednej strane výmenníka. Porty P1/P2/P3/P4 sa nachádzajú na zadnej strane. Všimnite si ich poradie.

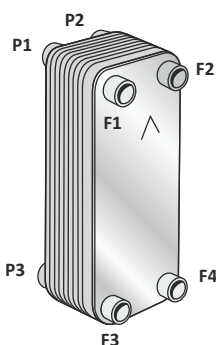



NASTAVENIE PRIETOKU

Kvapaliny môžu cez tepelný výmenník pretekať rozličnými smermi. Výmenníky s paralelným prietokom majú dve odlišné konfigurácie prietoku:

proti prúdu

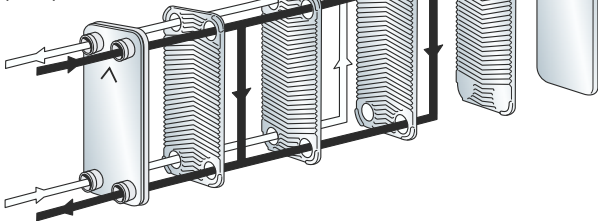

v smere prúdu

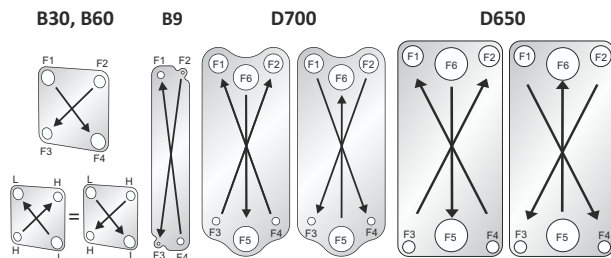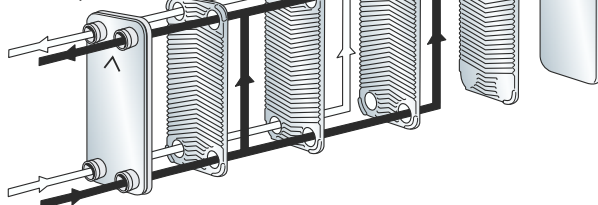

B9, B30, B60, D650 a D700 sú nakonfigurované na krížový prietok miesto paralelného, ktorý je u SDTV bežný. Pri B9, B30 a B60, sú porty F1-F4 ekvivalentom vonkajšieho okruhu a porty F2-F3 vnútorného okruhu. Pri D650 a D700 tvoria porty F5-F6 vonkajší okruh a porty F1-F4 a F2-F3 vnútorný okruh.


Ak pri jednofázových systémoch používate B30 alebo B60, dosiahnete rovnaký tepelný výkon bez ohľadu na zapojenie prívodu a odtoku, a to vďaka jeho štvorcovému tvaru a priečnemu usporiadaniu prietoku. No výber prúdenia kvapaliny na strane H a L závisí od požiadaviek na tepelný a hydraulický výkon. Ak B30 alebo B60 použijete ako kondenzátor, je dôležité, aby sa chladiace médium privádzalo cez port F2 a odvádzalo cez F3.

POKYNY NA DVÍHANIE PRI VÄČŠÍCH SDTV

- Dvíhanie vo vodorovnej polohe
- Dvíhanie z vodorovnej do zvislej polohy
- Dvíhanie v zvislej polohe

UPOZORNENIE.

Nebezpečenstvo poranenia osôb. Pri dvíhaní zachovajte bezpečný odstup 3 m.

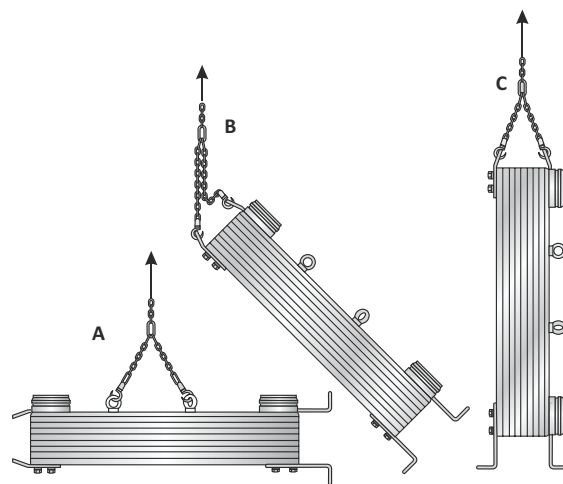

MONTÁŽ

Výmenníky nevystavujte nadmernému pulzovaniu (t. j. cyklickému tlaku ani teplotným zmenám). Dôležité je aj to, aby sa na ne neprenášali žiadne vibrácie. Ak by k nim mohlo dôjsť, namontujte pohlcovače vibrácií. Pri spojoch s veľkým priemerom odporúčame v rámci potrubia použiť expanzné zariadenie. Takisto odporúčame medzi výmenník a montážnu svorku namontovať nárazník (napr. gumený montážny pásik).

Smer montáže


Pri jednofázových systémoch (napr. voda – voda alebo voda – olej) má smer montáže len malý alebo žiadny dopad na výkon výmenníka. No pri dvojfázových systémoch je orientácia výmenníka veľmi dôležitá. Pri dvojfázových systémoch by sa SDTV od spoločnosti SWEP mali montovať vertikálne, pričom šípka na prednej doske by mala smerovať nahor.

Návrhy na montáž

Návrhy na montáž sú uvedené nižšie.

Ako voliteľné možnosti sú k dispozícii nožičky, konzoly a izolácia.

- A. Podopretie zdola
- B. Konzola z valcovaného kovu (x = gumová vložka)
- C. Rozpera a skrutka (x = gumová vložka)
- D. So závrtnými skrutkami na montáž vpredu alebo na zadnom kryte
- E. Pri niektorých väčších SDTV sú k dispozícii oporné nožičky
- F. Izolácia pre chladiace systémy
- G. Izolácia pre vykurovacie systémy

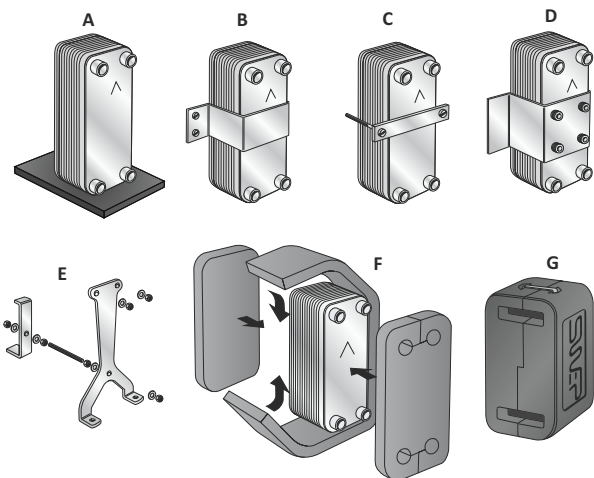

SPOJE

Všetky spoje sú k SDTV pripojené natvrdo všeobecným vákuovým spájkovaním, čo je proces, pri ktorom vzniká veľmi silné utesnenie medzi spojom a krytom. Upozorňujeme však na nasledovné.


UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo poškodenia spoja


Nepripájajte protikus silou, ktorá by mohla poškodiť spoj.



V závislosti od systému je k dispozícii mnoho možností na jednotlivé typy a miesta spojov (napr. príruby Compac, príruby SAE, Rotalock, Victualic, závitové a zvarané spoje). Je dôležité vybrať si správny medzinárodný alebo miestny štandard spoja, pretože nie vždy sú kompatibilné.

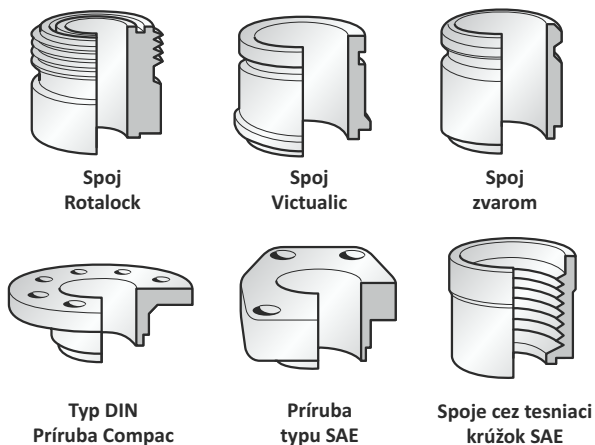

Niektoré spoje majú špeciálny plastový kryt na ochranu vlákien spoja a tesniaceho povrchu (X) a na to, aby zabránili vniknutiu špiny a prachu do BPHE. Plastový kryt treba opatrne sňať, aby ste nepoškodili vlákna, tesniaci



povrch ani inú časť spoja. Niektoré spoje majú vonkajšiu pätku na uľahčenie kontroly tlaku a presakovania SDTV počas výroby.

Spájkované spoje

Spájkované spoje sú v princípe navrhnuté na rúrky s rozmermi v mm alebo palcoch. Rozmery korešpondujú s vnútorným priemerom spojov. Niektoré spájkované spoje od spoločnosti SWEP sú univerzálne, t. j. pasujú na rúrky s denomináciou v mm aj v palcoch. Sú označené ako xxU. Napríklad 28U pasuje na rúrky s priemerom 1 1/8" a 28,75 mm.

Všetky SDTV sú vákuovo spájkované čistou meďou alebo nehrdzavejúcou oceľou. Na odstránenie oxidov z kovového povrchu sa používa spájkovacia pasta. Vďaka svojim vlastnostiam je potenciálne veľmi agresívna. Následne je veľmi dôležité použiť správne množstvo pasty, nadmiera by mohla viesť k silnej korózii. Pasta sa nesmie do výmenníka dostať.

Spájkovanie

Odmastite a vyleštite povrchy. Naneste spájkovacia pasta. Do spoja vložte medenú rúrku, podržte ju na mieste a spojte 45 % striebornou spájkou pri teplote max. 450 °C pri spájkovaní na mätko a 450 – 800 °C pri spájkovaní natvrdo. Nemierne horák na výmenník. Proti prehriatiu výmenníka použite mokrá handru. Vnútro výmenníka (chladiacu stranu) chráňte pred oxidáciou plynom N2.

UPOZORNENIE

Nadmerná teplota môže viesť k roztaveniu medi a zničeniu výmenníka.




Ak je potrebné ďalšie zváranie, vezmite do úvahy, že BPHE a ich súčasti boli počas výrobného procesu vystavené rozsiahlemu tepelnému spracovaniu, čo môže viesť k zmenám parametrov zvárania.

Ak spoločnosť SWEP dodá adaptér alebo prírubu, ktorú zákazník pripája k výmenníku, nepreberá zodpovednosť za nesprávne spájkovanie ani za nehody, ku ktorým počas neho môže dôjsť.

Pripojenie zváraním

Obrázok A. Zváranie sa odporúča len pri špeciálne navrhnutých zváraných spojoch. Všetky zvarané spoje spoločnosti SWEP majú 30 ° skosenú hranu v hornej časti spoja. Nezvárajte rúrky s iným typom spojov. Rozmery v mm korešpondujú s vonkajším priemerom spojov.




Zváranie

Ochráňte výmenník pred nadmerným teplom:

- a) pomocou vlhkej handry okolo spoja,
- b) vytvorením skosenej hrany na pripájajúcej rúrke a okrajoch spoja, ako vidno na (obrázku B).


Zváraním TIG alebo MIG/MAG. Pri elektrických zvaracích okruhoch pripojte uzemňovací koniec k pripájajúcej rúrke, nie k zadnej časti súpravy s doskami. Malý prietok dusíka cez výmenník zníži vnútornú oxidáciu.

Skontrolujte, či na pripravenom spoji nie sú stopy po medi. Ak ste spoj pripravili brúsením, vykonajte primerané opatrenia na prevenciu príľnutia medi na povrch nehrdzavejúcej ocele.

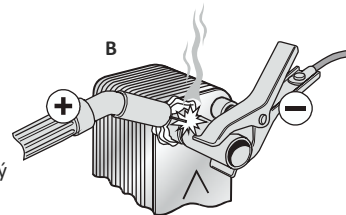

Povolené zaťaženie spojov pri podmienkach počas montáže rúrok

Maximálne povolené zaťaženie spojov uvedené v Tabuľke A1 platí pre únavu pri nízkom cykle. Pre únavu pri vysokom cykle je potrebné vykonať špeciálnu analýzu. Hodnoty pre hlboké spoje (DD) sú uvedené v Tabuľke A2.



A1


Veľkosť rúrky	Sila rezu, F _s		Tlaková sila, F _t		Moment ohybu, M _b		Krútiaci moment, M _t	
	(kN)	(kp)	(kN)	(kp)	(Nm)	(kpm)	(Nm)	(kpm)
½"	3.5	357	2.5	255	20	2	35	3.5
¾"	12	1224	2.5	255	20	2	115	11.5
1"	11.2	1142	4	408	45	4.5	155	16
1 ¼"	14.5	1479	6.5	663	87.5	9	265	27
1 ½"	16.5	1683	9.5	969	155	16	350	35.5
2"	21.5	2193	13.5	1377	255	26	600	61
2 ½"	44.5	4538	18	1836	390	40	1450	148
3"	55.5	5660	18.4	1876	575	59	2460	251
4"	73	7444	41	4181	1350	138.5	4050	413.5
6"	169	17233	63	6424	2550	260	13350	1361

A2

Veľkosť rúrky	DD Veľkosť spoja	Sila rezu, F _s		Tlaková sila, F _t		Moment ohybu, M _b		Krútiaci moment, M _t	
		(kN)	(kp)	(kN)	(kp)	(Nm)	(kpm)	(Nm)	(kpm)
3/8"	9.65	3.5	357	2.5	255	10	1	35	3.5
1/2"	12.8	3.5	357	2.5	255	10	1	35	3.5
5/8"	16	3.5	357	2.5	255	10	1	35	3.5

Povolené zaťaženie pri montáži so závrtnými skrutkami

Jednou z možností je montáž SDTV pomocou závrtných skrutiek. Skrutky sú zvarané pre výmenníky. Maximálne povolené zaťaženie pri montáži so závrtnými skrutkami je uvedené v tabuľke B.



B

Závrtná skrutka	Namáhaná oblasť A _s (mm ²)	Tlaková sila F _t (N)	Krútiaci moment M _t (Nm)
M6	20.1	1400	3
M8	36.6	2600	8
M12	84.3	6000	27

UNC Závrtná skrutka	Namáhaná oblasť A _s (in ²)	Tlaková sila F _t (lbf)	Krútiaci moment M _t (lbf·in)
1/4"	0.032	315	27
5/16"	0.053	585	71
½"	0.144	1349	239

MONTÁŽ SDTV PRI ROZLIČNÝCH SYSTÉMOCH

Jednofázové systémy

Ak šípka ukazuje nahor, zvyčajne by sa na ľavú stranu výmenníka mal pripojiť odvod s najvyššou teplotou a/alebo tlakom. Napríklad pri typickom systéme voda - voda sa obe kvapaliny spájajú v prietoku proti prúdu, t. j. prívod horúcej vody je spoj F1, odtok F3, prívod studenej vody je F4 a odtok F2. Je to preto, lebo na pravej strane výmenníka je o jeden kanál viac než na ľavej, a horúce médium je preto obalené studeným, čím sa predchádza tepelným stratám.


Dvojfázové systémy

Je veľmi dôležité, aby mal pri chladiacich systémoch každý chladiaci kanál na oboch stranách kanál na vodu/soľanku. Chladiaca strana musí byť zvyčajne pripojená k ľavej a okruh s vodou/soľankou k pravej strane výmenníka. Ak je chladič pripojený nesprávne k prvému a poslednému miestu miesto vody/soľanky, odparovacia teplota klesne a hrozí riziko zamrznutia alebo veľmi zlého výkonu. SDTV od spoločnosti SWEP, ktoré sa používajú ako kondenzátory alebo výparníky, treba na strane chladiča vždy opatriť primeranými konektormi.

Kondenzátory (obrázok A)

Chladiace médium (plyn/para) by malo byť pripojené k hornému ľavému spoju F1, a kondenzačné k dolnému ľavému spoju F3. Prívod okruhu s vodou/soľankou by mal byť pripojený k dolnému pravému spoju F4 a odvod k hornému pravému spoju F2.


SDTV so schváleným UL na použitie s CO₂ podľa časti II alebo VI v súboroch UL. Pri použití s CO₂



by mal systém mať bezpečnostný tlakový ventil na každej strane výmenníka. Ak tlak v systéme dosiahne 0,9 x tlak, na ktorý je určený, treba otvoriť bezpečnostný tlakový ventil.

Výparníky (obrázok B)

Chladiace médium by malo byť pripojené k dolnému ľavému spoju (F3), a vývod chladiaceho plynu k hornému ľavému spoju (F1). Prívod okruhu s vodou/soľankou by mal byť pripojený k hornému pravému spoju F2 a odvod k dolnému pravému spoju F4.




Expanzné ventily

Expanzný ventil by mal byť umiestnený v určitej vzdialenosti od vstupu výparníka bez ohybov, rozšírení alebo redukcí medzi nimi. Odporúčaná vzdialenosť medzi expanzným ventilom a prívodom výparníka je 150 – 300 mm, alebo v pomere dĺžky rúrky k jej vnútornému priemeru 10 - 30. Rovnako dôležité, aby bolo potrubie umiestnené vodorovne. Priemer rúrky medzi expanzným ventilom a SDTV je dôležitý z pohľadu tepelných vlastností.

Rúrka by normálne mala mať rovnaký priemer ako spoj a na dosiahnutie optimálneho prietoku je možné zvoliť správny priemer pomocou softvérového nástroja SSP spoločnosti SWEP. Ďalšou možnosťou je použitie kužeľového spoja, ak je potrubie menšie ako spoj. Zvolený prívodný spoj by nikdy nemal byť väčší ako priemer vstupného portu na porte F3, pretože to zvyšuje riziko oddelenia fáz. Vďaka distribučnému zariadeniu je veľkosť prívodného portu (F3) menšia vo výparníku ako v modeli B.

Ak je použitá banka expanzného ventilu, banka by mala byť namontovaná asi 200 mm od odtokového spoja plyného chladiaceho média. Pri výparníkoch je celkový pokles teploty pokles v internom rozvodnom systéme plus pokles v expanznom ventile. Uspokojivý výkon dosiahnete zvyčajne výberom o stupeň väčšej veľkosti ventilu.




Ochrana pred zamrznutím

- Použite filter < 1 mm, 16 sietka
- Ak sa teplota výparníka priblíži k bodu mrazu na strane kvapaliny, použite prostriedok proti zamrznutiu
- N ochranu pred mrazom použite termostat a prietokový prepínač, aby sa zaistil prietok vody pred, počas a po použití kompresora.
- Nepoužívajte funkciu "odčerpať"
- Pri zapnutí systému pred zapnutím kondenzátora na chvíľu prestaňte (alebo cezeň znížte prietok)
- Ak sú v niektorom z médií čiastočky väčšie ako 1 mm, pred výmenník treba pripevniť sieťku

ČISTENIE SDTV

Veľmi vysoký stupeň turbulencií má zvyčajne samočistiaci efekt na kanály SDTV. No niektoré systémy môžu mať vysokú tendenciu zanášať sa (napr. ak sa pri vysokých teplotách používa veľmi tvrdá voda). V takých prípadoch je vždy možné vyčistiť výmenník cirkuláciou čistiackej kvapaliny (CIP – čistenie na mieste). Použite nádrž so slabou kyselinou, 5 % kyseliny fosforečnej alebo ak výmenník čistíte často, 5 % kyseliny šťaveľovej. Načerpajte čistiacu kvapalinu do výmenníka.

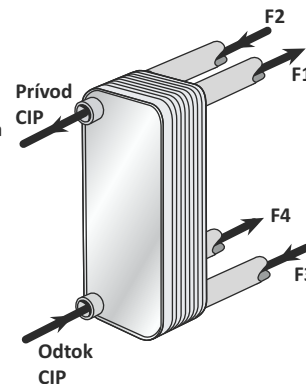

Pri náročných systémoch odporúčame na zaručenie jednoduché údržby pripojiť ventily CIP namontované vo výrobe. Pri čistení načerpajte čistiaci roztok cez výmenník zo spodného spoja do

vzduchového ventilu. Na optimálne vyčistenie by mal byť prietokový pomer najmenej 1,5-krát väčší než bežný prietok, podľa možnosti v režime spätného výplachu. Ak je to možné, každých 30 minút meňte smer prietoku. Po vyčistení nezabudnite výmenník dôkladne vypláchnuť čistou vodou. 1 – 2 % roztok hydroxidu sodného (NaOH) alebo hydrogén uhličitanu sodného (NaHCO₃) pred posledným výplachom zabezpečí neutralizáciu kyseliny. Čistíte v pravidelných intervaloch. Viac informácií o čistení SDTV nájdete v informáciách o CIP od spoločnosti SWEP alebo v jej miestnej pobočke.

Odvzdušňovanie SDTV

Na teplú stranu výmenníka, kde je plyn najmenej rozpustný vo vode, treba pripevniť odvzdušňovací ventil. Dbajte na to, aby bol na výmenníku pripevnený relatívne vysoko. V závislosti od potreby sa bude frekvencia odvzdušňovania meniť.

SKLADOVANIE

SDTV treba skladovať v suchu. Pri dlhodobom skladovaní (dlhšie ako dva týždne) by teplota mala byť medzi 1 ° a 50 °C.

VZHĽAD

Po spájkovaní sa na povrchu výmenníka môžu objaviť rozsiahle medené flaky. Zmena farby nie je spôsobená koróziou a nemá vplyv na výkon výmenníka ani na jeho použitie.

LIKVIDÁCIA

Vezmite prosím na vedomie, že po skončení životnosti je potrebné zlikvidovať BPHE v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia.

Viac informácií nájdete v technických informáciách od spoločnosti SWEP alebo v jej miestnej pobočke.

